




怀来县 2025 年一季度分布式电源可接入容量

序号	街道/乡镇	可接入容量 (kW)
1	沙城镇	974
2	北辛堡镇	0
3	新保安镇	95
4	东花园镇	7631
5	官厅镇	0
6	桑园镇	4723
7	存瑞镇	80
8	土木镇	1872
9	大黄庄镇	0
10	西八里镇	536
11	小南辛堡镇	4706
12	狼山乡	140
13	鸡鸣驿乡	240
14	东八里乡	0
15	瑞云观乡	881
16	孙庄子乡	0
17	王家楼乡	0
合计		21878

注：10 千伏项目、用户专变接入项目参考乡镇开放容量，380/220 伏接入公变项目参考台区、10 千伏线路可开放容量。

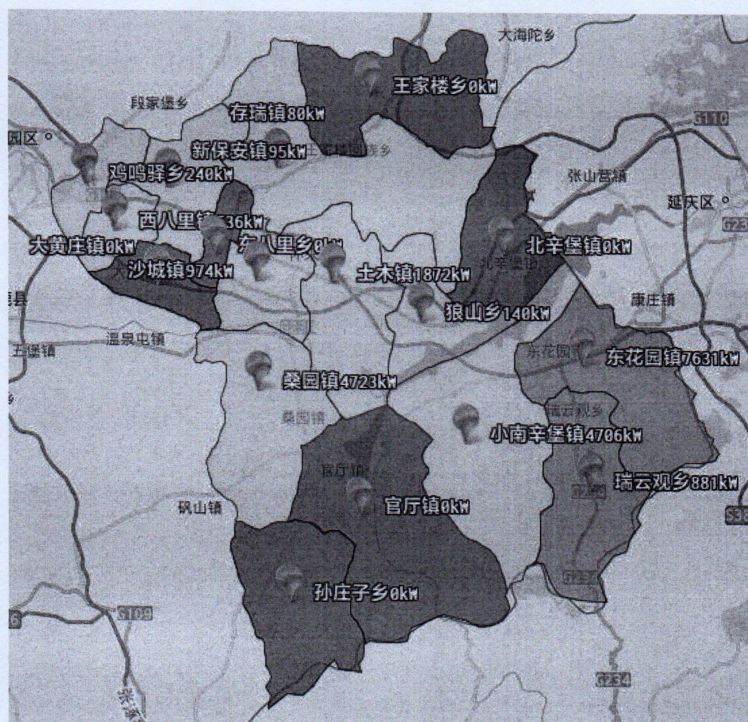

怀来县分布式电源可开放容量评估等级示意图