


怀来县 2025 年四季度分布式电源可接入容量

序号	街道/乡镇	可接入容量 (kW)
1	沙城镇	7737
2	北辛堡镇	0
3	新保安镇	0
4	东花园镇	10173
5	官厅镇	1713
6	桑园镇	10266
7	存瑞镇	6000
8	土木镇	2269
9	大黄庄镇	0
10	西八里镇	0
11	小南辛堡镇	1134
12	狼山乡	160
13	鸡鸣驿乡	0
14	东八里乡	0
15	瑞云观乡	4631
16	孙庄子乡	1296
17	王家楼乡	1970
合计		47349



注：10 千伏项目、用户专变接入项目参考乡镇及 10 千伏线路可开放容量，380/220 伏接入公变项目参考台区可开放容量。

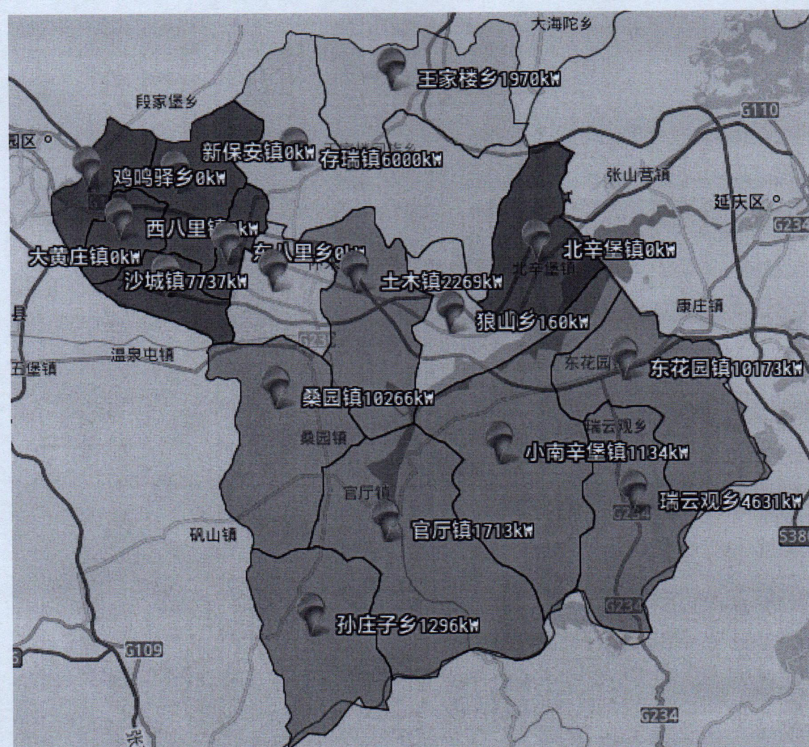

怀来县分布式电源可开放容量评估等级示意图